



SCHEMAT OŚWIETLENIA CMENTARZA

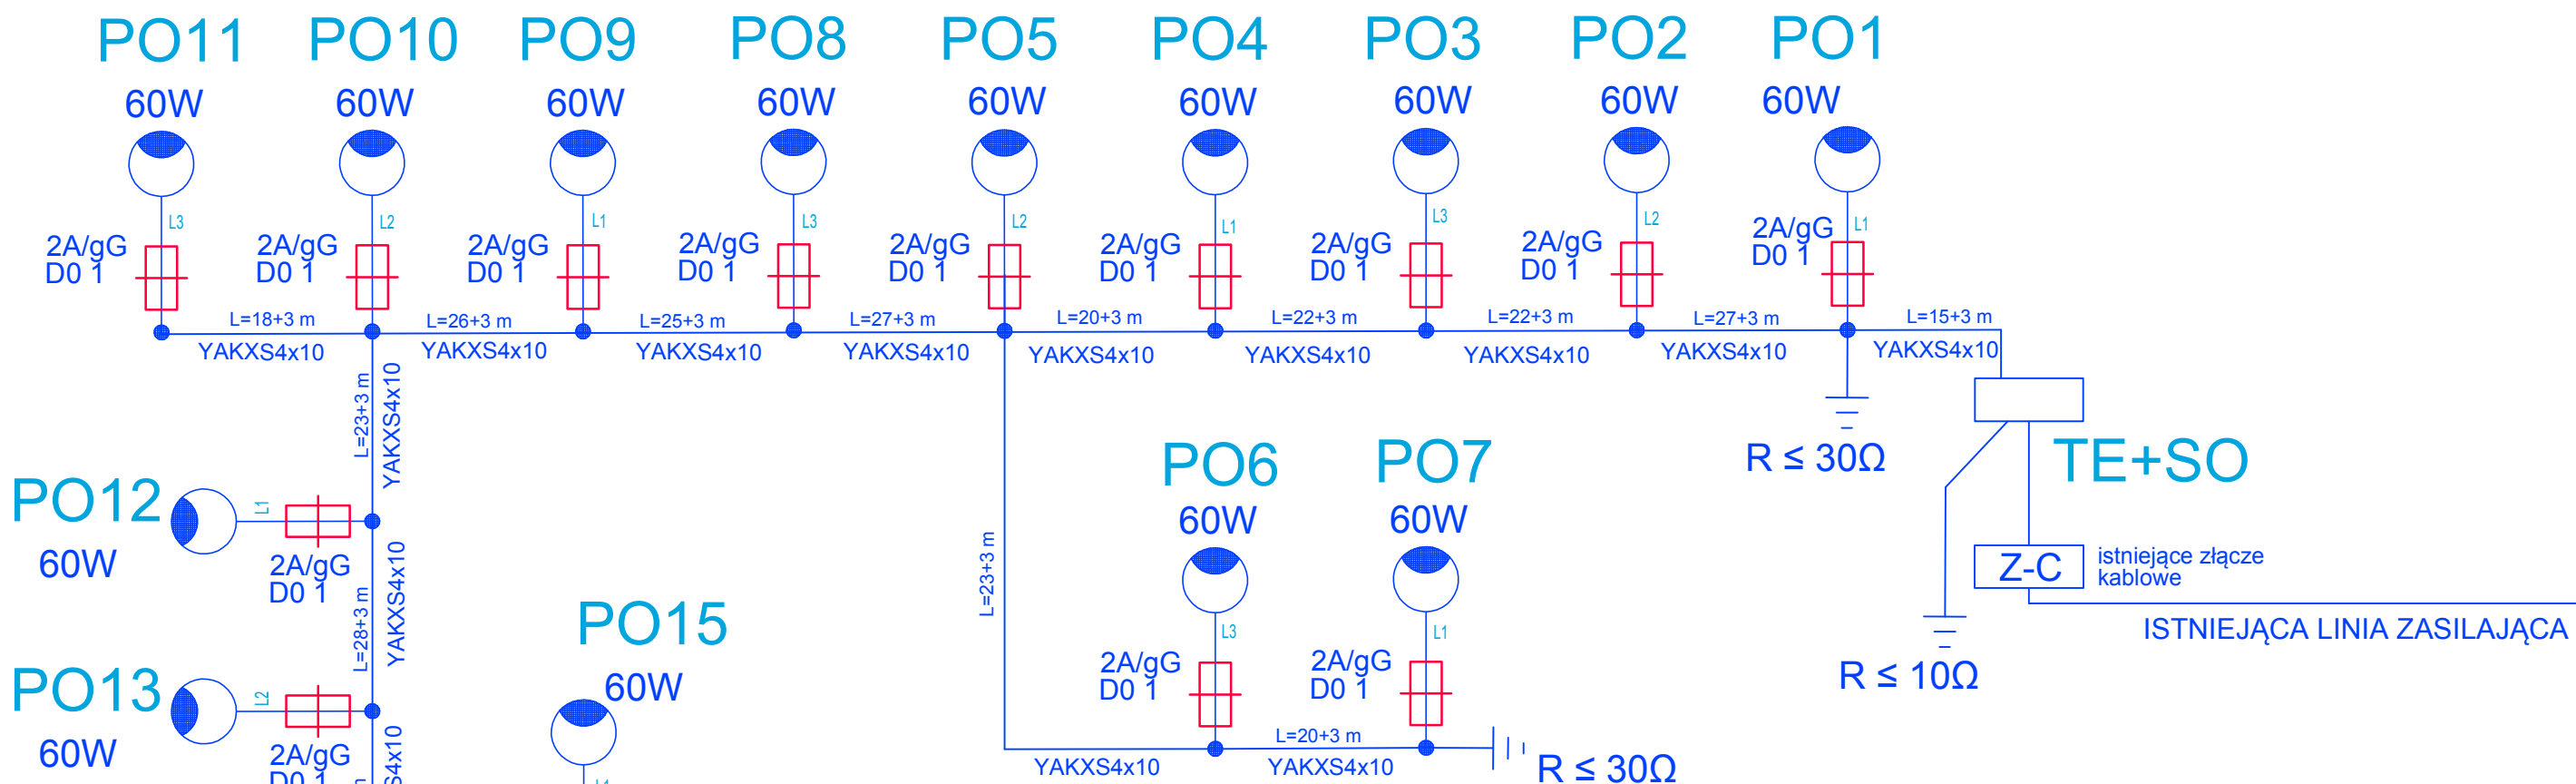

SCHEMAT SZAFKI (TE+SO)

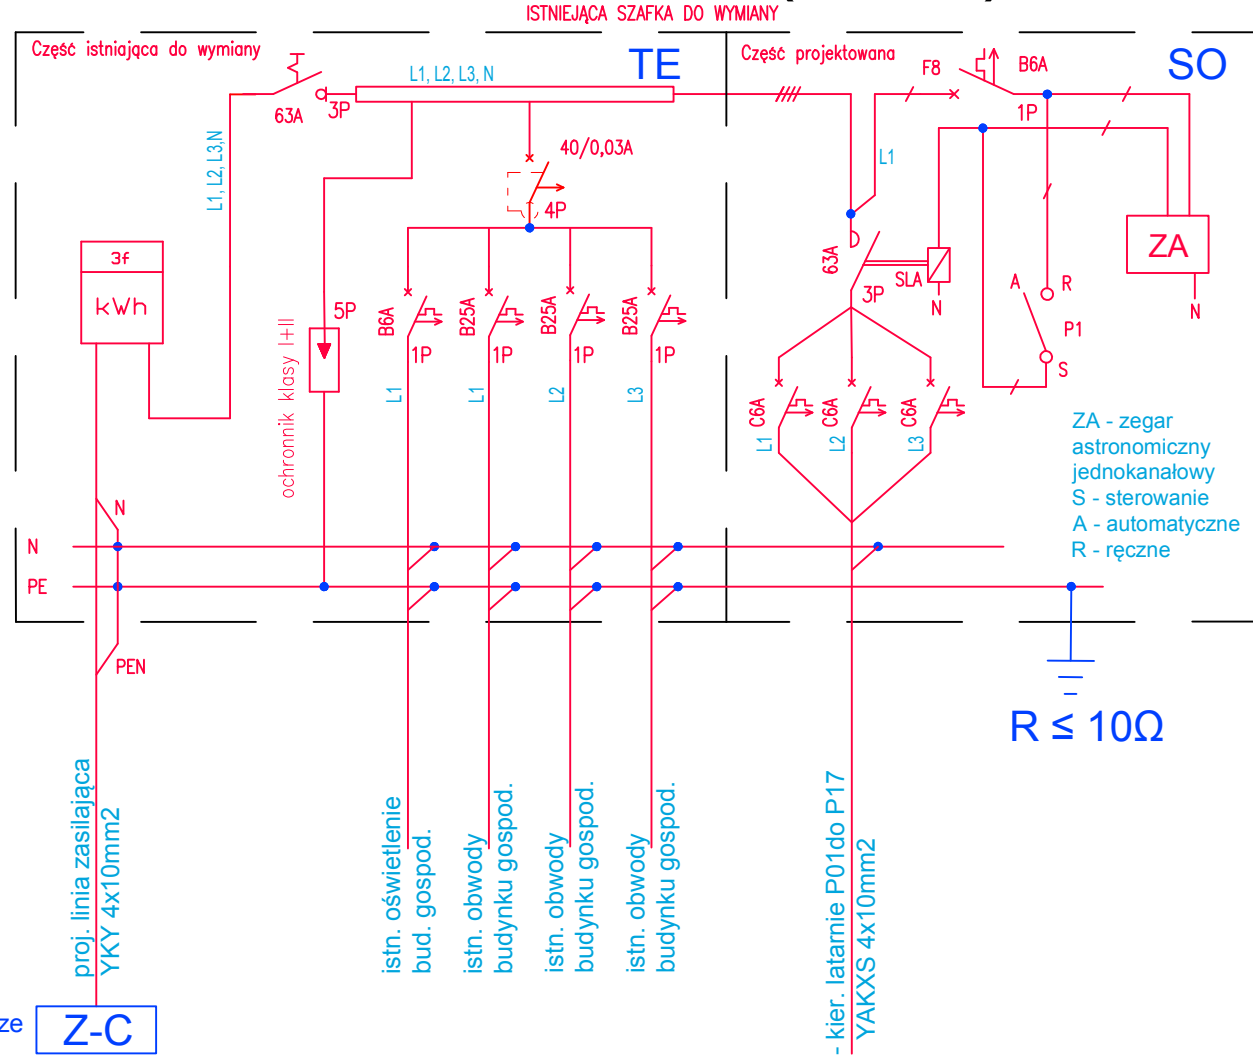

PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE:

- PO 1 - PO 17**
- lampa masztowa w grafitowym kolorze o parametrach :
 - Materiał: aluminium, szkło
 - Kolor: szaro-grafitowy, przezroczysty
 - Wysokość: 211 cm
 - Średnica: 25 cm
 - Oprawa: E27
 - Żarówki: 1 x 60 W
 - Napięcie robocze (w V): 230
 - Stopień ochrony: IP44
 - Klasa ochronności: I

Lampy osadzać na fundamentach betonowych prefabrykowanych lub wylewanych stosując min. 3 szt. kotw stalowych (dostarczanych przez producenta) na lampę. Uziemienie wykonać płaskownikiem Fe/Zn25x4 ułożonym na dnie wykopu pod kablami zasilającymi (na głęb. 80cm) lub stosować uziomy pionowe prętami fi 12 Fe/Zn tak, aby osiągnąć wymaganą wartość oporności uziemienia (patrz schemat).

TN-C-S 230/400V - szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

Usługi Inwestorskie "PRONAD"			
mgr inż. Henryk Czaja 57-320 Polanica Zdroj. Kłodzka 1 fax 074/8682-606			
OBIEKT:	ROZBUDOWA CZĘŚCI CMENTARZA KOMUNALNEGO W PIŁAWIE GÓRNEJ		
INWESTOR:	GMINA PIŁAWA GÓRNA, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna		
ADRES:	dz. nr 306 (AM-11), 29/1 (AM-3), 30 (AM-3) obręb Północ w Piławie Górnej	BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYS:	SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO		DATA 05.2017
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Biernat upr. nr NBGP.V-7342/3/80/98	NR RYS.	E-1